

試験速報

空気清浄機のフィルタに捕捉したウイルスに対する抑制性能評価試験(25 m³空間)

※試験方法は、仕様書No.20205030878号に従った。

・結果

表. 経過時間ごとの捕捉ウイルス数 (PFU/フィルタ)

試験条件	時間 (hr)			
	0	3	6	24
①フィルター通風 (次亜塩素酸なし、対照)	9,000,000	3,200,000	1,300,000	61,000
②フィルター通風 (次亜塩素酸あり)	11,000,000	< 250	< 250	< 250

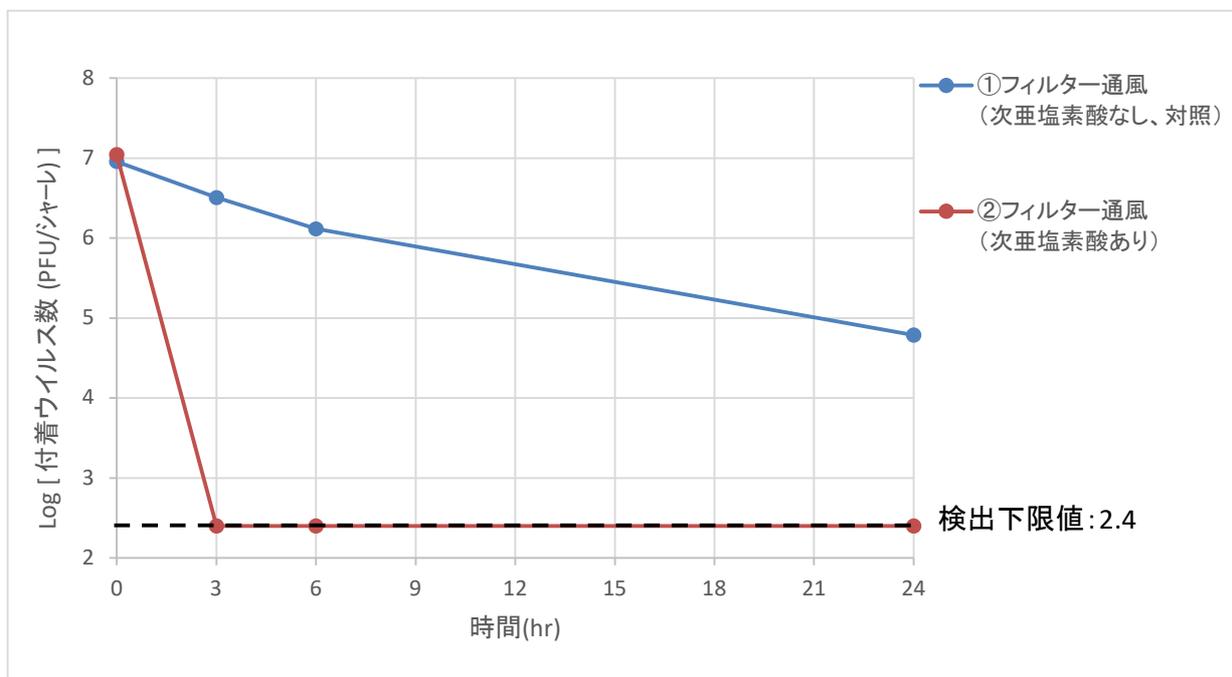


図. 経過時間ごとの捕捉ウイルス数